

Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Водоканал"
423236, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. К.Ворошилова, д.10 (юридический адрес)


Центральная испытательная лаборатория
423200, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, Березовский СМС, Объект № 7
(адрес места осуществления деятельности)

Аттестат аккредитации № RA. RU. 513679 дата внесения в реестр 15 ноября 2018 года

Результаты лабораторных анализов питьевой воды по в/з Родничный ВНС за 2020 год

Место отбора	Запах при 20 град., балл	Запах при 60 град., балл	Привкус, балл	Цветность, град	Мутность, ЕМФ	Окисляемость, мгО/дм³	рН, ед рН	Общая жесткость, °Ж	Хлориды, мг/дм³	Нитраты, мг/дм³	Нитриты, мг/дм³	Полифосфаты, мг/дм³	Сухой остаток, мг/дм³	Нефтепродукты, мг/дм³	АПЛАВ, мг/дм³	Сульфаты, мг/дм³	Аммиак, мг/дм³	Алюминий, мг/дм³	Мель, мг/дм³	Железо, мг/дм³	Марганец, мг/дм³	Фториды, мг/дм³	Цинк, мг/дм³	Мышьяк, мг/дм³	Хром, мг/дм³	Гидрокарбонаты, мг/дм³	ОКБ	ТКБ	ОМЧ	КОЛФАГИ	ЦИСТЫ ЛЯМБЛИЙ	
ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01	2	2	2	20	2,6	5	6-9	7,0	350	45	3,0	3,5	1000	0,1	0,5	500	2,0	0,5	1,0	0,3	0,1		5,0	0,05	0,05		отсут	отсут	50	отсут	отсут	
по Постановлению № 1 от 12.07.2007 г. Главного государственного санитарного врача по Бугульминскому району и г. Бугульма РТ																																
для водопроводной сети				20	2,6								1000							0,3	0,1											
для водонсточников				35	3,5								1500							1,0	0,5											
в/з Родничный, насосная станция	0	0	0	<1,0	<1,0	0,37	7,80	6,00	<10,0	15,4	<0,003	<0,01	358,5	<0,05	<0,015	49,1	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,21	<0,005	<0,01	<0,005	280,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Главный инженер

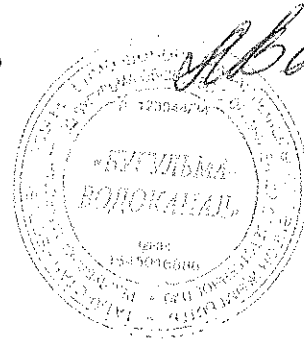

Л. М. Ваганова


Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Водоканал"
 423236, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. К.Ворошилова, д.10 (юридический адрес)
 Центральная испытательная лаборатория
 423200, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, Березовский СМС, Объект № 7
 (адрес места осуществления деятельности)

Аттестат аккредитации № RA. RU. 513679 дата внесения в реестр 15 ноября 2018 года

Результаты лабораторных анализов питьевой воды по в/з Баряшево ВНС за 2020 год

Место отбора	Запах при 20 град., балл	Запах при 60 град., балл	Примеси, балл	Цветность, град	Мутность, ЕМФ	Окисляемость, мгО/дм³	рН, ед. рН	Общая жесткость, °Ж	Хлориды, мг/дм³	Нитраты, мг/дм³	Нитриты, мг/дм³	Полнофосфаты, мг/дм³	Сухой остаток, мг/дм³	Нефтепродукты, мг/дм³	АПВ, мг/дм³	Сульфаты, мг/дм³	Аммиак, мг/дм³	Алюминий, мг/дм³	Медь, мг/дм³	Железо, мг/дм³	Марганец, мг/дм³	Фториды, мг/дм³	Цинк, мг/дм³	Мышьяк, мг/дм³	Хром, мг/дм³	Гидрокарбонаты, мг/дм³	ОКБ	ТКБ	ОМЧ	КОЛФАГИ	ЦИСТЫ ЛЯМБЛИЙ	
ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01	2	2	2	20	2,6	5	6-9	7,0	350	45	3,0	3,5	1000	0,1	0,5	500	2,0	0,5	1,0	0,3	0,1		5,0	0,05	0,05		отсут	отсут	50	отсут	отсут	
по Постановлению № 1 от 12.07.2007 г. Главного государственного санитарного врача по Бугульминскому району и г. Бугульма РТ																																
для водопроводной сети				20	2,6								1000							0,3	0,1											
для водосточников				35	3,5								1500							1,0	0,5											
в/з Баряшево, насосная станция	1	2	2	<1,0	<1,0	0,31	7,51	6,60	<10,0	34,2	<0,003	<0,01	425,0	<0,05	<0,015	26,7	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,20	<0,005	<0,01	<0,005	336,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	

Главный инженер

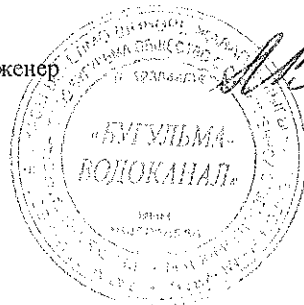

Л. М. Ваганова